


安全点検チェックシート I-1

班		点検者	
---	--	-----	--

(1)掘削用機械等

	番	点検項目	点検箇所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
安衛則162	①	運転席以外の所に作業員を乗せていないか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則160	②	運転席を離れる時は、バケットを下げ、キーを抜き、走行ブレーキをかけているか。	<input type="checkbox"/>					
	③	旋回する周囲に作業員が立ち入っていないか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則158	④	立入禁止の措置又は誘導員の配置はよいか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則164	⑤	主たる用途以外の使用(荷の吊り上げ等)をしていないか。	<input type="checkbox"/>					
	⑥	法面等の作業時に地盤の確認をしているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則169	⑦	特定自主検査を実施し、検査標章(ステッカー)の表示はあるか。	<input type="checkbox"/>					
		油圧ショベルによる吊り上げ作業(旋回、走行)をする場合においては、以下の2点を満たしているか。	<input type="checkbox"/>					
		<p>1. 作業の性質上、以下の事柄等のやむを得ない時、又は、安全な作業の遂行上必要な時</p> <p>①土砂崩壊による危険を少なくするため、一時的に土止め用矢板・ヒューム管等を吊り上げる作業。 ②移動式クレーンを搬入して作業すると、作業場所がより錯綜して危険が増す場合の作業。</p> <p>2. 安全確保措置として、以下の事項全ての措置ができています</p> <p>①作業開始前にフック等の点検を実施する。 ②玉掛用吊りチェーンを使用する際は、以下の事柄の措置ができています。 ・安全係数5又は4以上である。・伸びが5%以下である。 ・亀裂がない。・リンク断面の直径の減少が10%以下である。 ③玉掛ワイヤーロープを使用する際は、以下の事柄の措置ができています。 ・安全係数6以上である。・素線の切断10%未満である。 ・直径の減少が7%以下である。・キンク、型崩れ、腐食がない。 ④旋回は低速運転で行う。 ⑤運転者資格は、車両系建設機械の技能講習か特別教育修了者である。 ⑥立入禁止区域が指定してある。 ⑦平坦な場所での作業である。 ⑧合図者を指名する。 ⑨最大荷重は1t未満(平積みm³×1.8t未満)。 ⑩控えロープを取り付ける。 ⑪玉掛資格者(玉掛技能講習修了者、特別教育修了者)が従事する。 ⑫以下に該当するフックがあること。 ・十分な強度(安全係数5以上)。・外れ止め装置。・溶接による取付け。</p>						
安衛則164	⑧							

(1)掘削機械

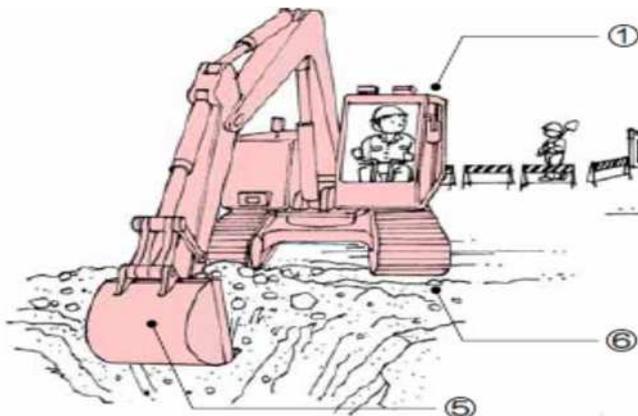

安全点検チェックシート I-2

班		点検者	
---	--	-----	--


(2) 移動式クレーン

番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
安衛則162	① 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。	<input type="checkbox"/>					
移動式クレーン 構造規格24	② 巻過ぎ防止装置は有効に作動するか。	<input type="checkbox"/>					
	③ 吊り荷は定格荷重を超えていないか。	<input type="checkbox"/>					
	④ 吊り荷の下に立ち入っていないか。	<input type="checkbox"/>					
	⑤ 長尺物にはかいしゃクロープを使用しているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑥ 合図者を配置しているか。	<input type="checkbox"/>					
クレーン則70-5	⑦ アウトリガーは最大に張り出しているか。	<input type="checkbox"/>					
クレーン則74	⑧ 立入禁止措置を行っているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑨ 車体を水平に設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
移動式クレーン 構造規格27	⑩ 過負荷防止装置を正しくセットしているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑪ 旋回警告灯及び旋回アラームは正しく作動するか。	<input type="checkbox"/>					
	⑫ 外部表示灯を設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
クレーン則70-2	⑬ 定格荷重を表示しているか。	<input type="checkbox"/>					
クレーン則20-2	⑭ フックの外れ止めは有効に作動するか。	<input type="checkbox"/>					
クレーン則74-4	⑮ 強風時(平均風速が10m/s以上の風)には作業を中止しているか。	<input type="checkbox"/>					
クレーン則75	⑯ 運転者は荷を吊った状態で運転席から離れていないか。	<input type="checkbox"/>					
クレーン則70-3	⑰ 軟弱な地盤では敷鉄板を使用しているか。	<input type="checkbox"/>					


(3) 整地、運搬、積込み用機械

番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
安衛則162	① 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則152	② 前照灯は設置されているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則160	③ 運転席を離れる時は、ブレードを下げ、キーを抜き、走行ブレーキをかけているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則153	④ ヘッドガードに損傷、曲り等の異常はないか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則157,158	⑤ 転倒又は接触等の危険がある場合は誘導員を配置しているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則158	⑥ 作業員を機械の周囲へ立ち入らせていないか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則167~170	⑦ 始業前点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章(ステッカー)の表示があるか。	<input type="checkbox"/>					

(2) 移動式クレーン

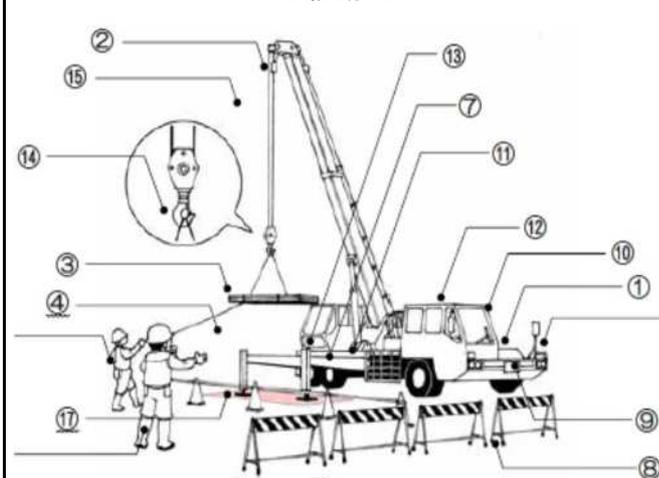

(3) 整地、運搬、積込み用機械

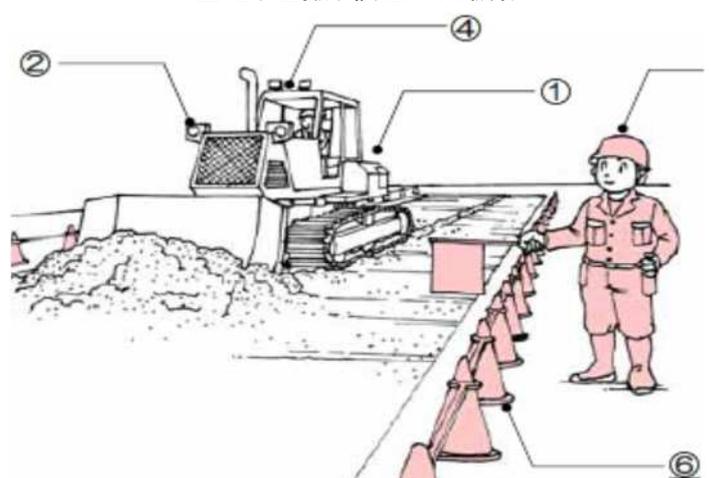

安全点検チェックシート I-3

班		点検者	
---	--	-----	--

(4) 飛散防止設備

	番	点検項目	点検箇所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
	①	材料等は風で飛ばないようにロープ等で緊結しているか。	<input type="checkbox"/>					
	②	足場とネット(養生シート)の結束は、45cm以下の間隔で行われているか。	<input type="checkbox"/>					
	③	ネットとネット(養生シート)の結束は、45cm以下の間隔で行われているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則538	④	飛来落下の恐れのある場所では、飛来防止の設備を設けているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則537	⑤	危険区域への立入禁止措置を行っているか。	<input type="checkbox"/>					
建築基準法施行令136-5	⑥	防護棚は骨組の外側から水平距離で2m以上突出させ、水平面となす角度を20度以上に行っているか。	<input type="checkbox"/>					

(5) 投下設備

	番	点検項目	点検箇所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
安衛則536	①	関係者以外立入禁止措置又はガードマン(監視人)を配置しているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則536	②	3m以上の高所からの物の落下の場合、適切な投下設備を使用しているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則564	③	高所から材料、器具、工具等を上げ下ろしする際には、吊り網、吊り袋を使用しているか。	<input type="checkbox"/>					

(4) 飛散防止設備

(5) 投下設備

